
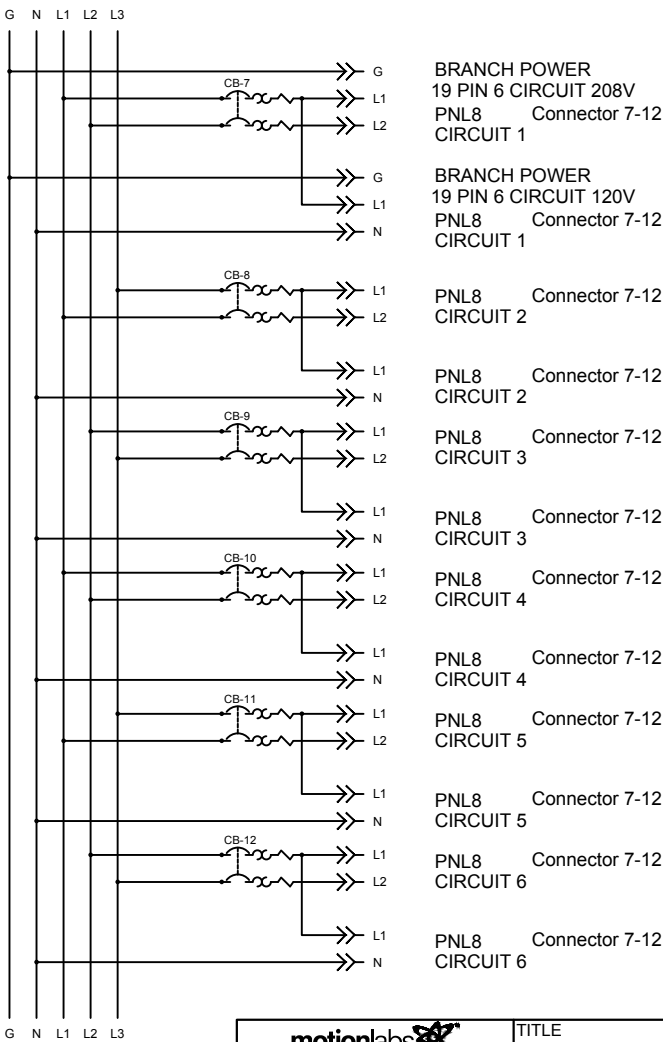
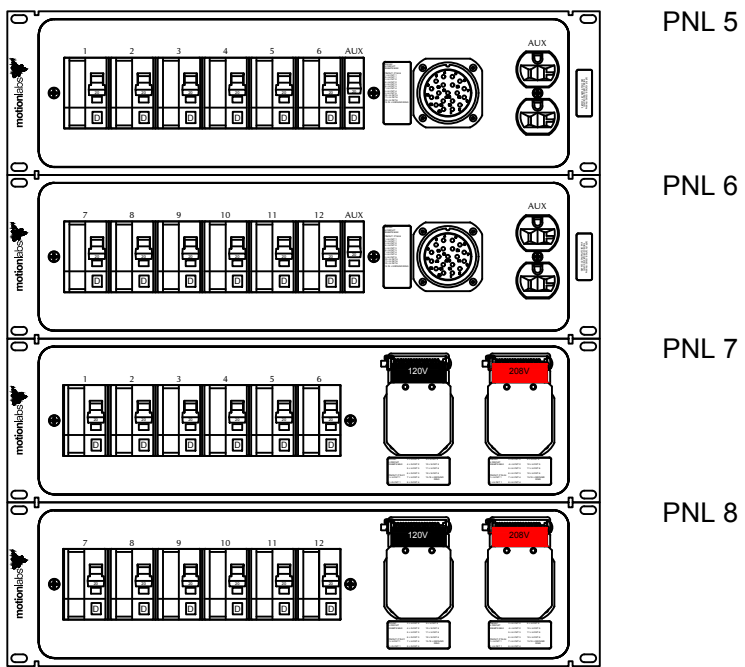
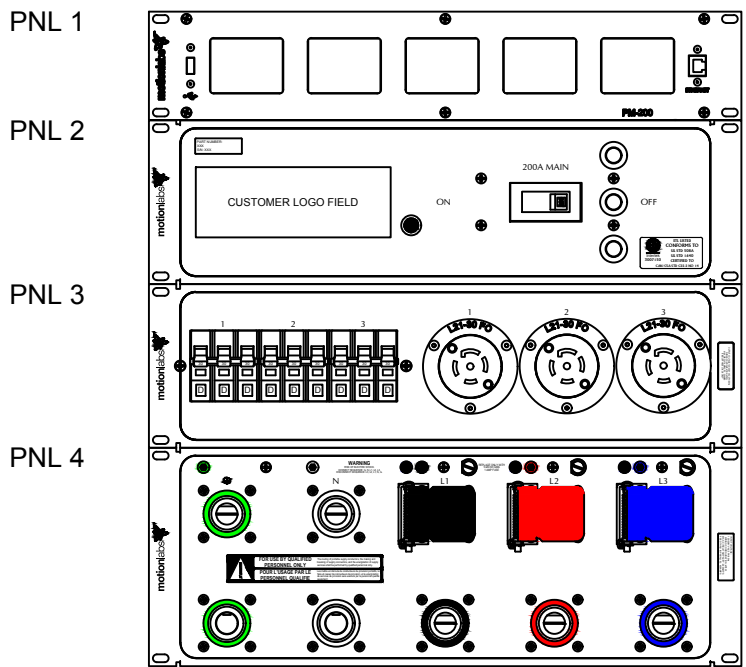
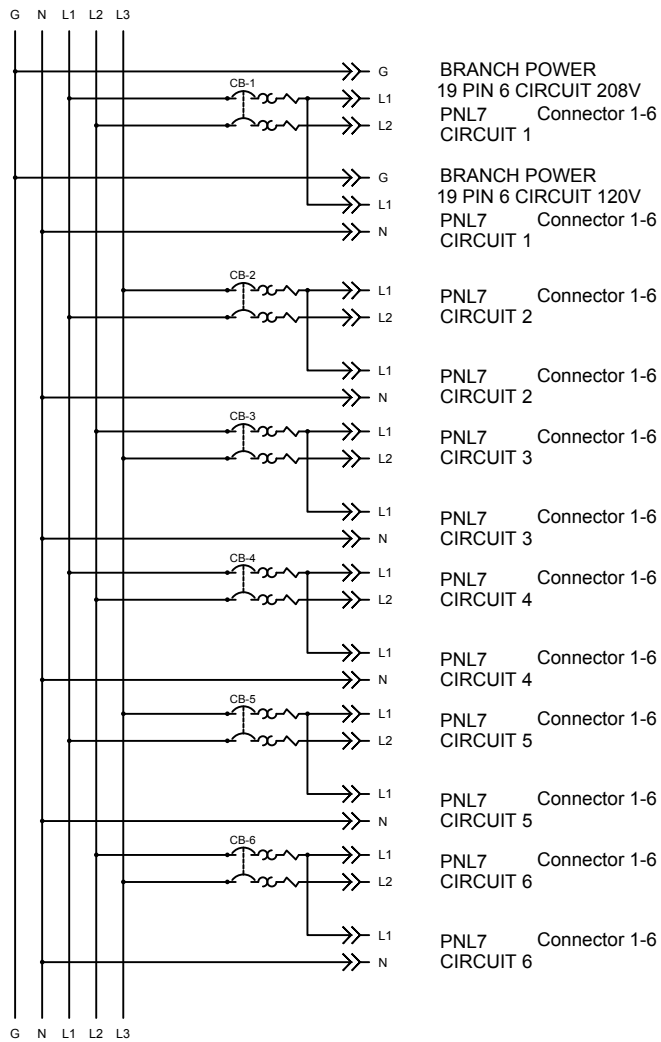


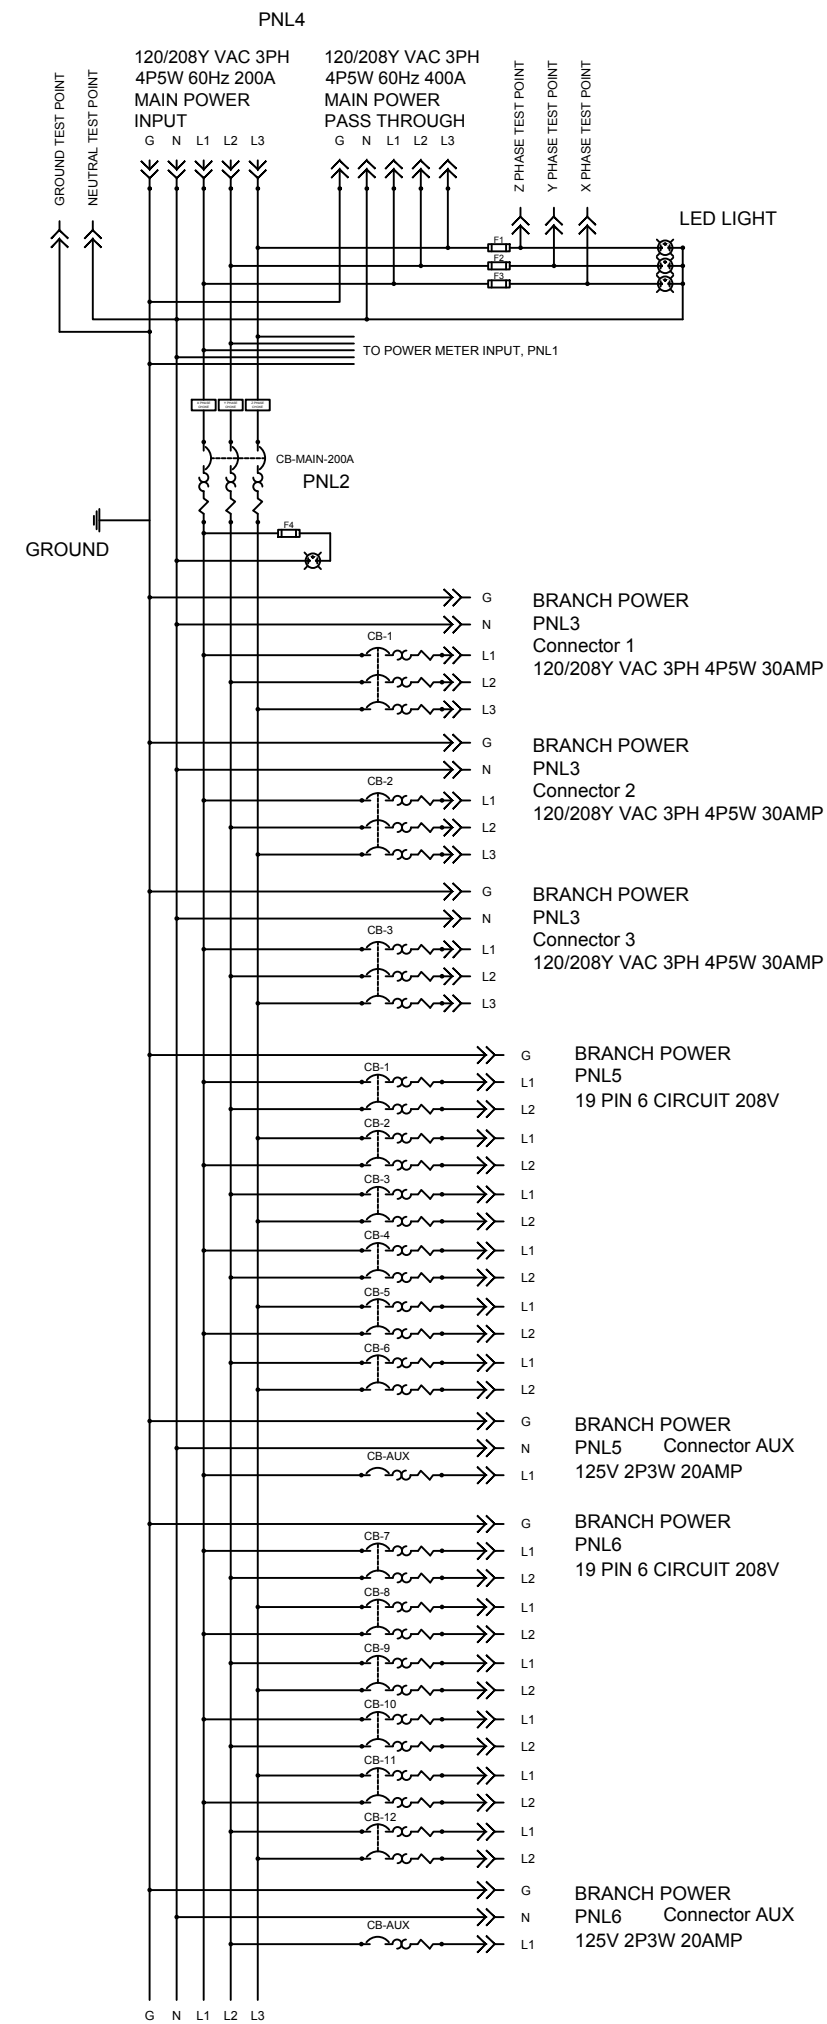

208VAC
6 CIRCUIT
20AMPS MAX
PINOUT: P19-04
1 = H CKT 1
2 = H CKT 1
3 = H CKT 2
4 = H CKT 2
5 = H CKT 3
6 = H CKT 3
7 = H CKT 4
8 = H CKT 4
9 = H CKT 5
10 = H CKT 5
11 = H CKT 6
12 = H CKT 6
13-19 = GROUND
RING

120VAC
6 CIRCUIT
20AMPS MAX
PINOUT: P19-01
1 = H CKT 1
2 = N CKT 1
3 = H CKT 2
4 = N CKT 2
5 = H CKT 3
6 = N CKT 3
7 = H CKT 4
8 = N CKT 4
9 = H CKT 5
10 = N CKT 5
11 = H CKT 6
12 = N CKT 6
13-19 = GROUND
RING

REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
B	PART NUMBER "1300-200A-12-2-63" WAS "1302-TYLER-120117". JK 4/14/21	4/15/21	DC

<	
---	--